


2-8-77725

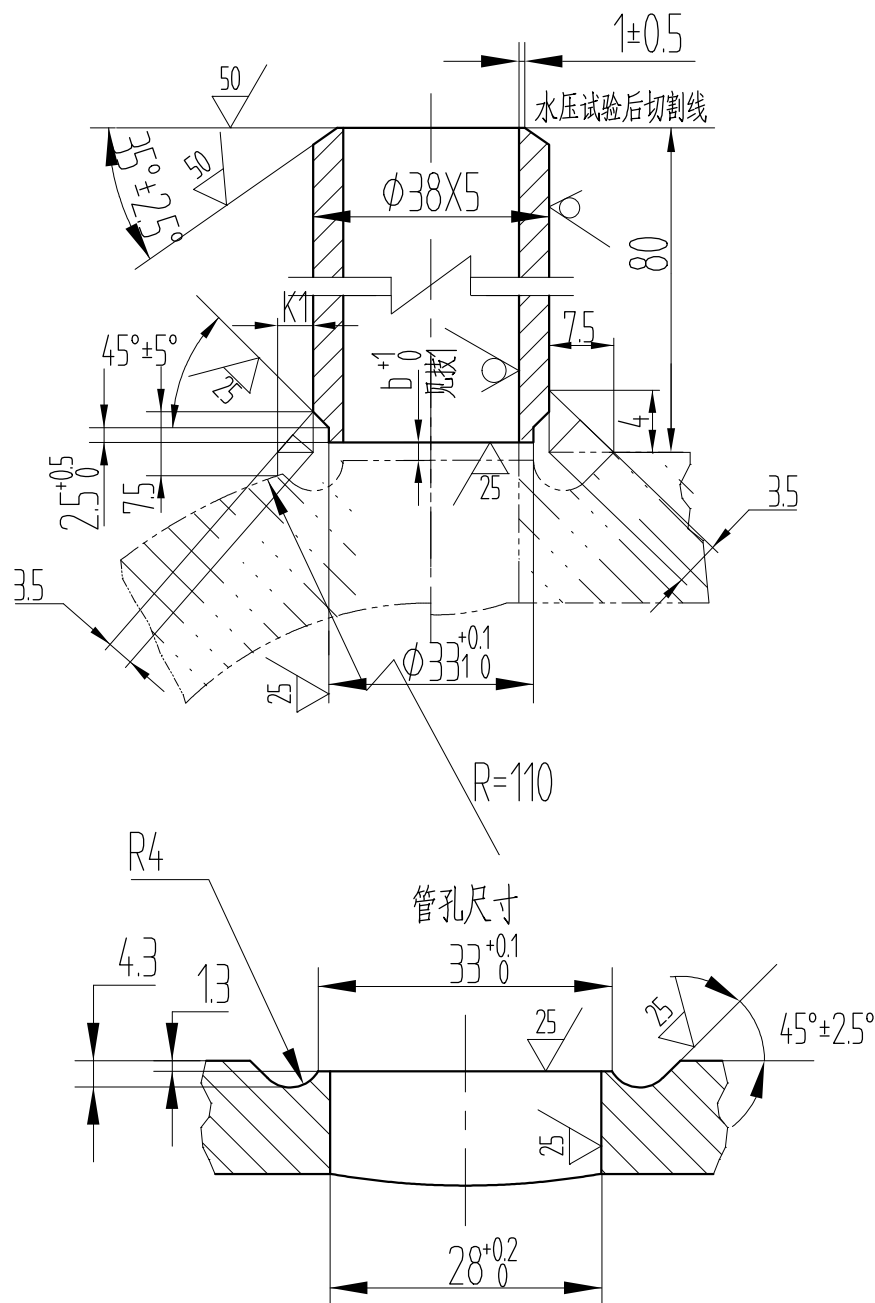

技术要求:

1. 用于集箱成排管接头 $\phi 32-\phi 51$ b值为0;其余情况b值为2.

NO.1	20G/GB5310
NO.2	15CrMoG/GB5310

					管接头	52J44-8-2			
标记	处数	文件号	签字	日期		代替	总重 0.3		
设计		标准			公司标准	实施日期	REV	A	材料
校对		工艺				共1页	第1页	供图	N
审核		批准				无锡华光锅炉股份有限公司			
审定		日期				(无锡锅炉厂)			